

INFORME REACCION AL FUEGO.

PRODUCTO: **Q+TERMIK EXTREME** **Pintura Anti-Humedad Bicomponente**

Aplicación de la pintura Anti-humedad en dos soportes ignífugos, ladrillo y escayola.

Aplicación de dos manos con un tiempo de secado de 12 horas.

En soportes muy absorbentes es recomendable humedecer previamente y dejar 10 minutos antes de la aplicación.


Después de un tiempo de secado mínimo de 24 horas se realiza un ensayo, aplicando una llama directamente al soporte con un soplete convencional de gas. La distancia del soplete se estima a 10 cm e incide en el centro de la probeta, para observar varios parámetros.

Gota. Durante la aplicación de fuego no se observa desprendimiento alguno.

Llama. La llama que se percibe es únicamente la de la Fuente. Al retirar la fuente de fuego no continua la llama. En el vídeo se observa que no hay propagación de llama.

Humo. Durante la aplicación de fuego no se observa salida de humo.

El producto no es combustible y así se observa en ambos soportes, es clasificable como A1.

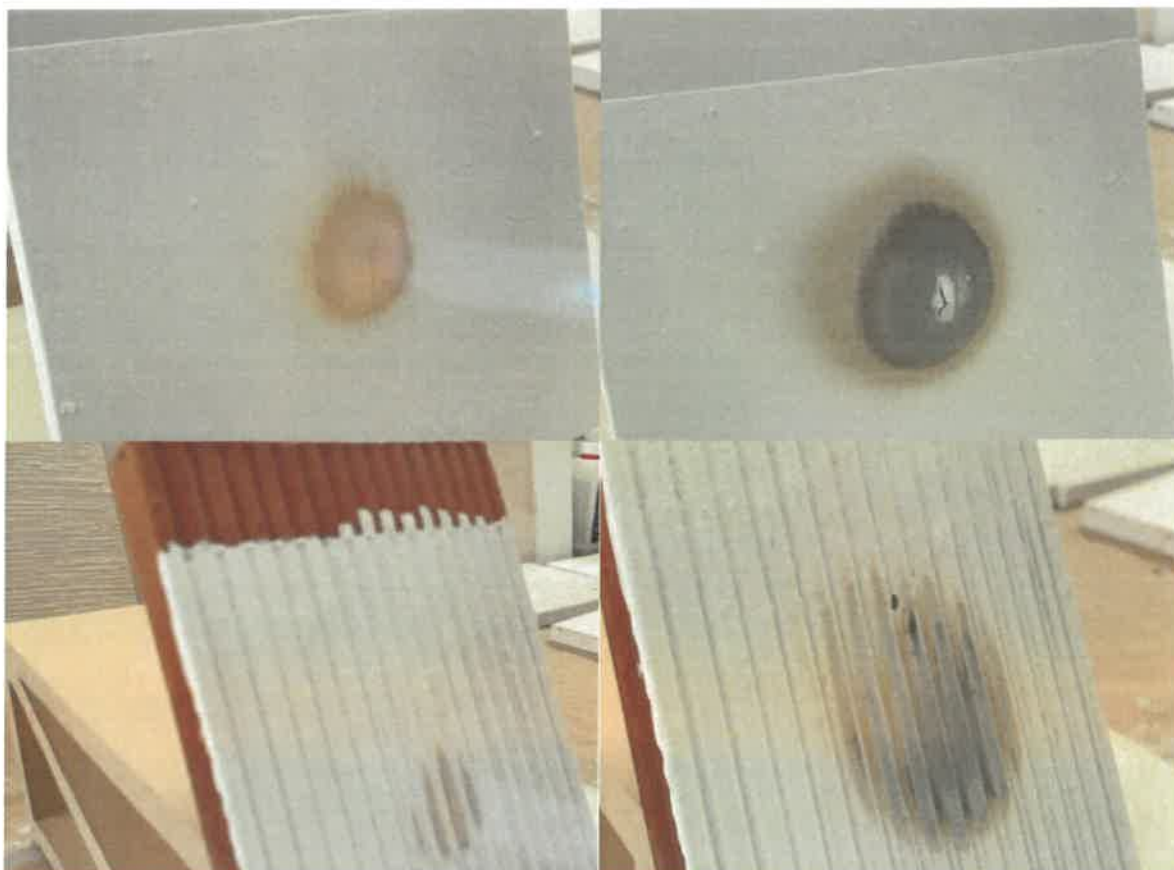

EXCLUSIVAS JUMACAR QUIMIPLUS, S.L.
P.P.

Prueba realizada por:
Daniel Moya Laguía.
Director Dep. Técnico

EXCLUSIVAS JUMACAR QUIMIPLUS SL
Camino viejo de torrente 44
46970 Alaquas Valencia
96 198 56 11 quimiplus@quimiplus.com